






ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

OwenCloud. Применение SaaS в промышленности

Докладчик:

Лысов Сергей, продукт-менеджер





Software as a service = программное обеспечение как услуга

Разновидность облачных вычислений и модель обслуживания, где подписчик получает готовое прикладное программное обеспечение. ПО полностью обслуживает провайдер.




SaaS. История появления

Термин появился в 2001 году

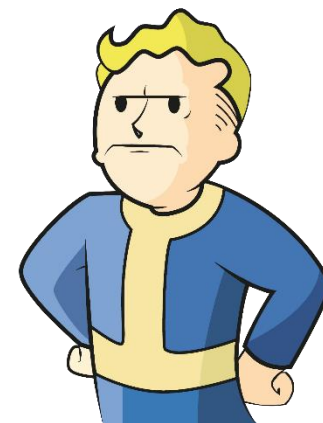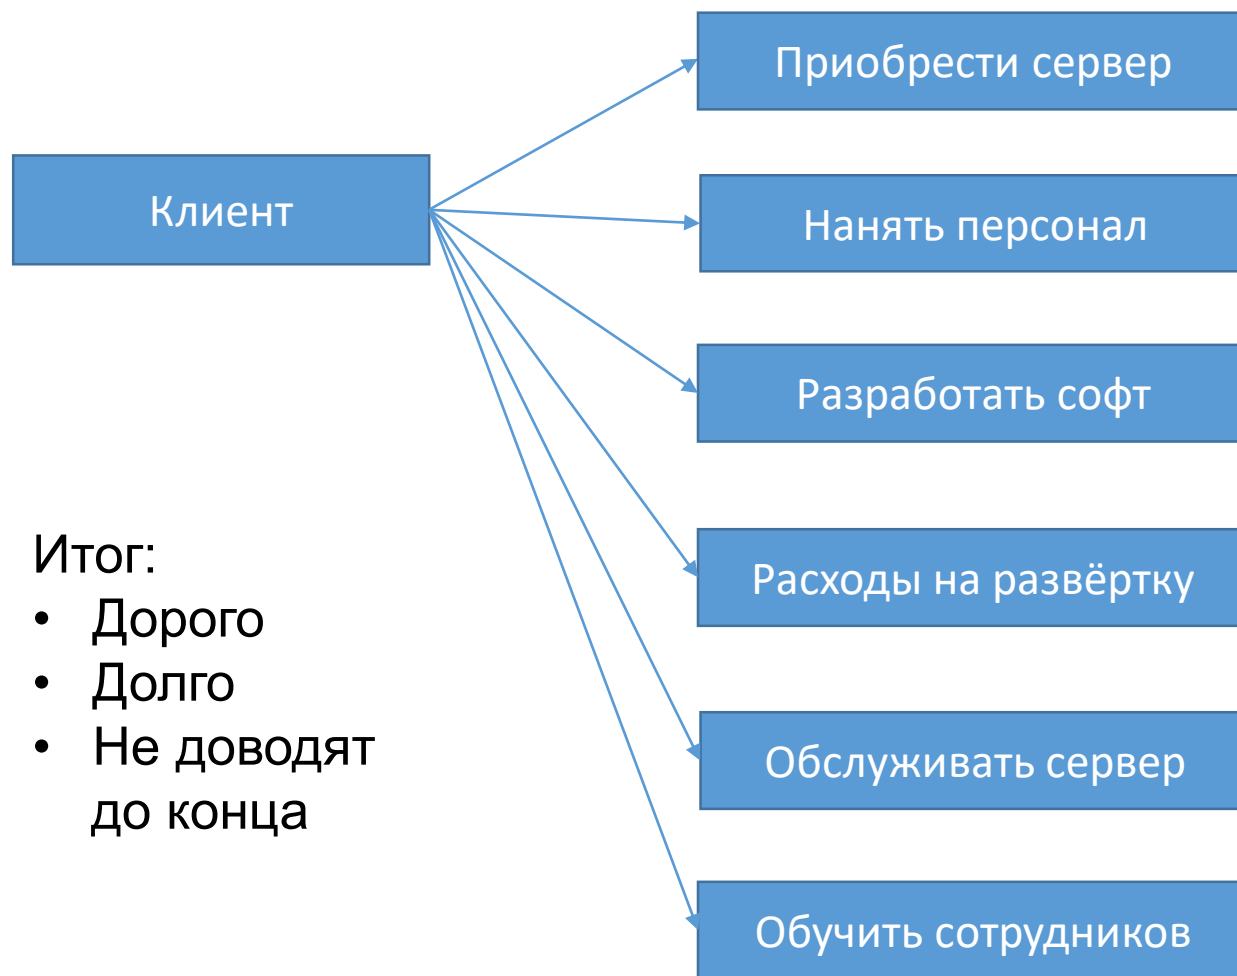

SaaS. История появления

Какой выход?
Заплати другому

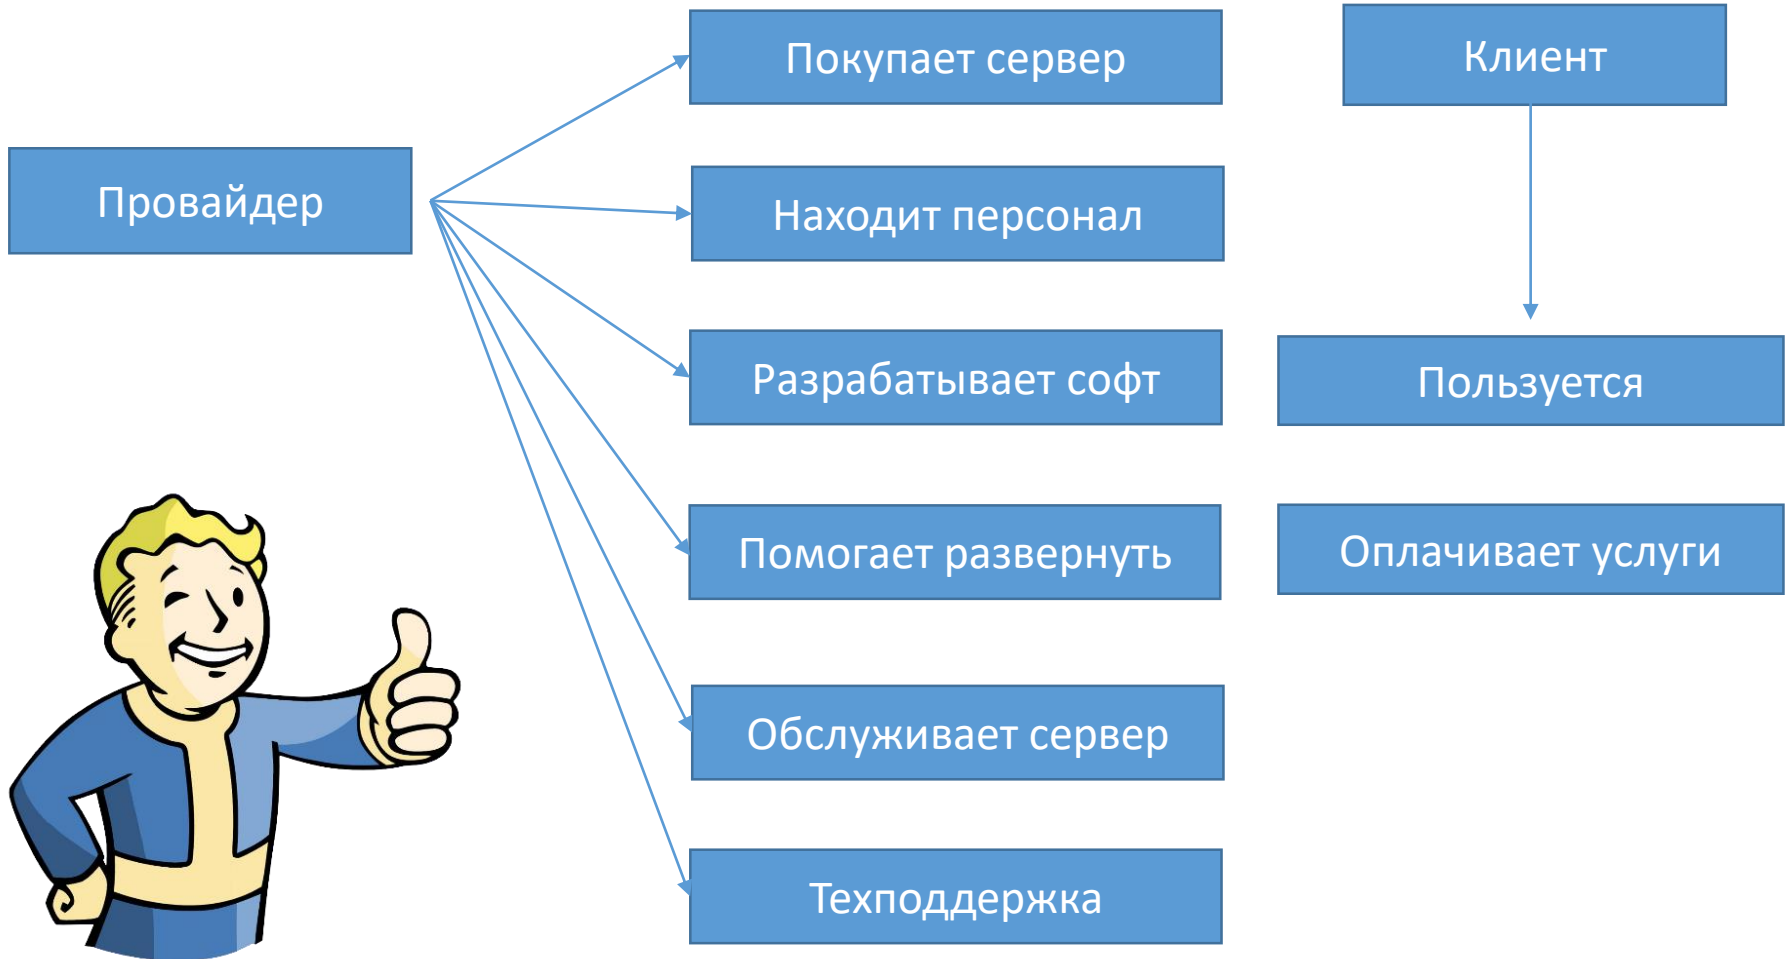


- ✓ ПО сдаётся в аренду
- ✓ Оплачивается подписка
- ✓ МСБ предпочитают
публичные серверы
- ✓ Крупные компании —
частные серверы



SaaS. Плюсы для клиента

- ✓ Не нужно устанавливать ПО
- ✓ Быстрое внедрение
- ✓ Всегда актуальная версия,
бесплатные обновления
- ✓ Мультиплатформенность
- ✓ Нет затрат на оборудование
или сервер
- ✓ Техподдержка
- ✓ Доступные ежемесячные платежи
- ✓ Экономия на кадрах
- ✓ Заморозка выплат

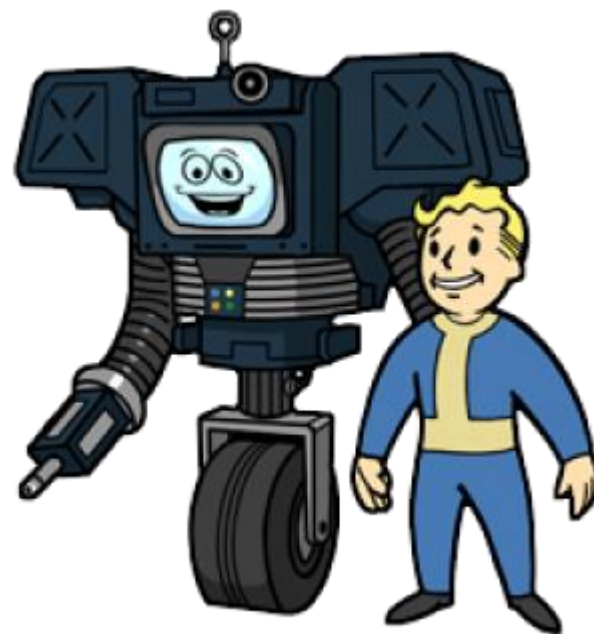

- ✓ Нет пиратства
- ✓ Клиентская аналитика
- ✓ Простой прогноз доходов
- ✓ Самостоятельный выбор архитектуры
- ✓ Эффект «привязанности» клиента



- Затраты выше,
чем при единовременной покупке
- Решает массовые потребности
- Недоверие к провайдеру
- Контроль данных со стороны
провайдера
- Риск банкротства провайдера
- Постоянный доступ в Интернет
- Теряется значимость управленца







Облачный сервис

OWENCLOUD

НОВИНКА





Облачная платформа для предоставления **НОВОГО** сервиса для приборов ОВЕН

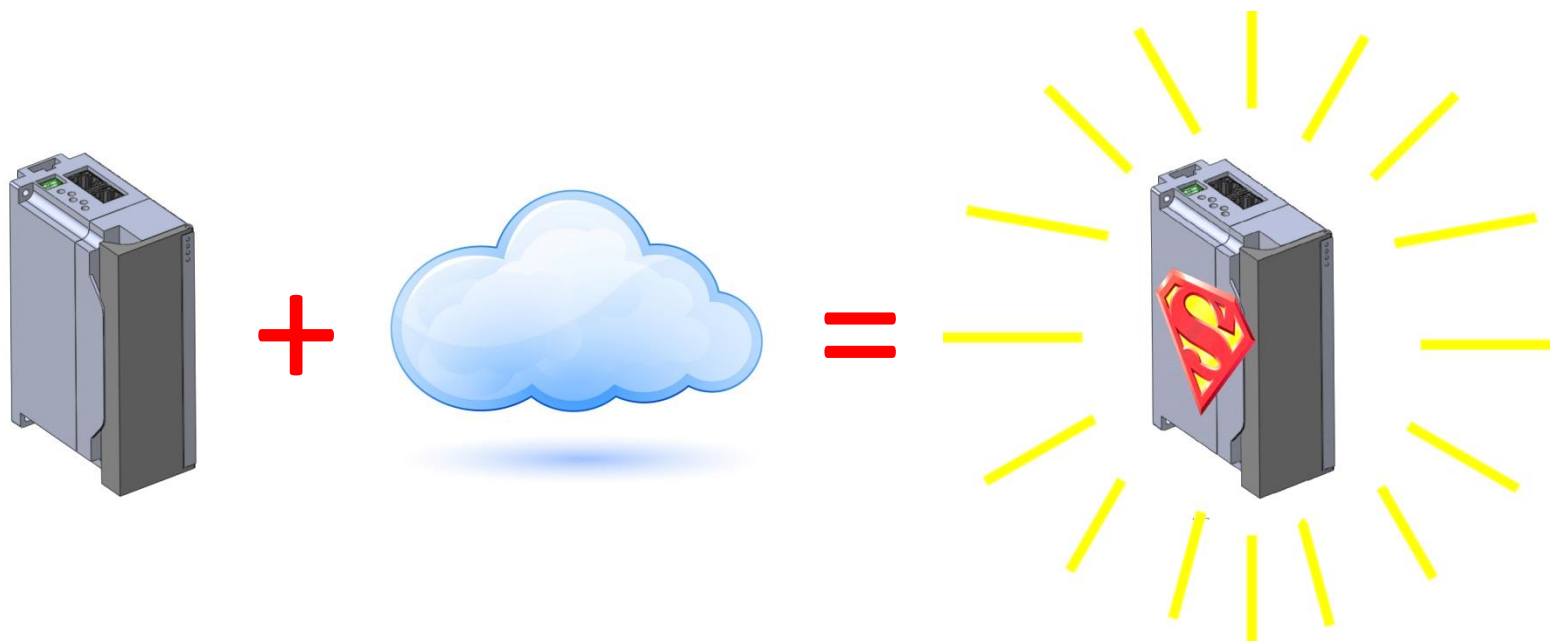


OwenCloud. Экосистема



Базовые функции

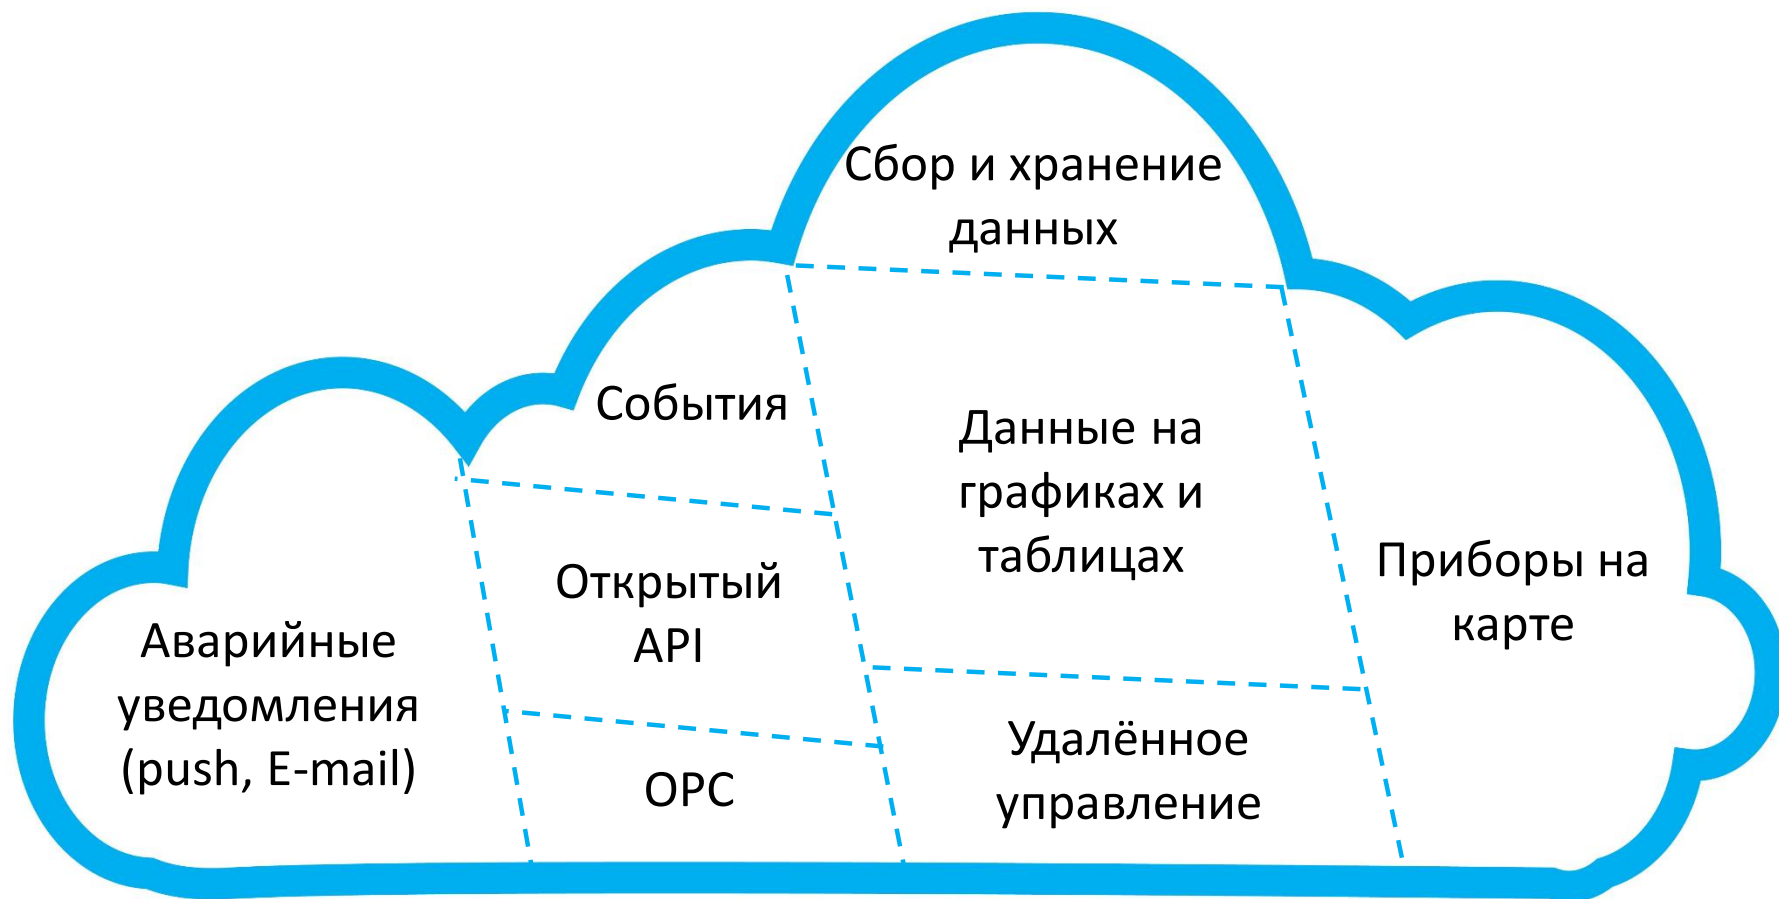

Интерфейс. Графики

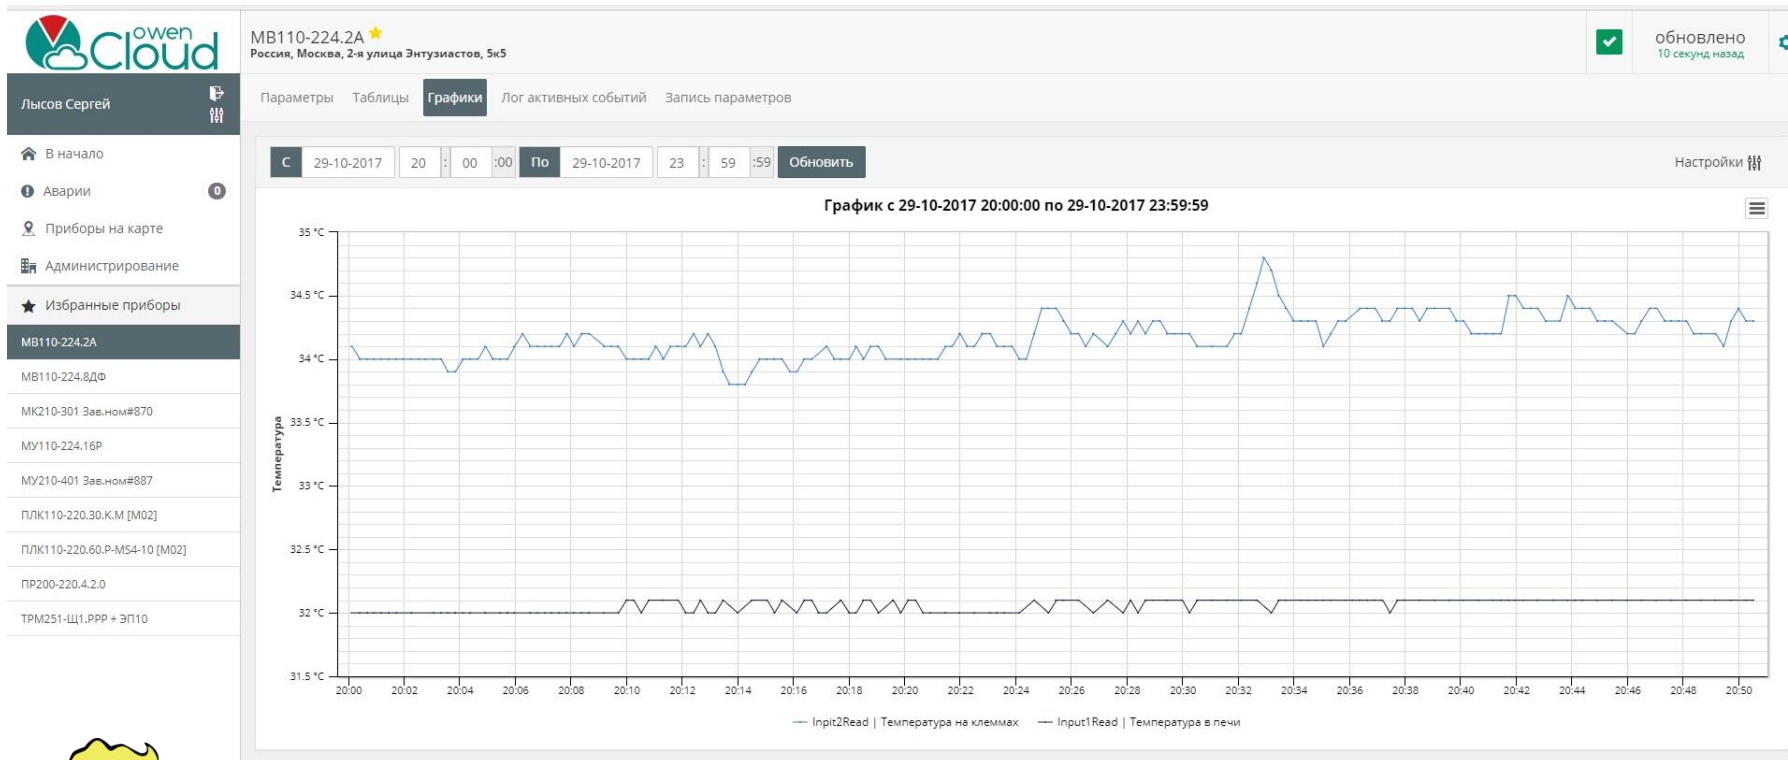

Интерфейс. Таблицы





Лысов Сергей

В начало

Аварии

Приборы на карте

Администрирование

Избранные приборы

MB110-224.2A

MB110-224.8ДФ

МК210-301 Зав.ном#870

МУ110-224.16Р

МУ210-401 Зав.ном#887

ПЛК110-220.30.К.М [M02]

ПЛК110-220.60.Р-MS4-10 [M02]

ПР200-220.4.2.0

ТРМ251-Щ1.РРР + ЭП10

MB110-224.2A ★
Россия, Москва, 2-я улица Энтузиастов, 5к5

✓

ОБНОВЛЕНО
ТОЛЬКО ЧТО

⚙

Параметры

Таблицы

Графики

Лог активных событий

Запись параметров

С 29-10-2017 20:00:00 20 Обновить

Настройки


#	Дата/Время	Температура на клеммах (Inpit2Read, °C)	Температура в печи (Input1Read, °C)
1	29-10-2017 20:00:07	34,1	32.0
2	29-10-2017 20:00:24	34.0	32.0
3	29-10-2017 20:00:40	34.0	32.0
4	29-10-2017 20:00:55	34.0	32.0
5	29-10-2017 20:01:10	34.0	32.0
6	29-10-2017 20:01:27	34.0	32.0
7	29-10-2017 20:01:43	34.0	32.0
8	29-10-2017 20:01:58	34.0	32.0
9	29-10-2017 20:02:15	34.0	32.0
10	29-10-2017 20:02:32	34.0	32.0
11	29-10-2017 20:02:46	34.0	⚠ Ошибка: 255
12	29-10-2017 20:03:03	34.0	32.0
13	29-10-2017 20:03:19	34.0	32.0
14	29-10-2017 20:03:34	33.9	32.0
15	29-10-2017 20:03:50	33.9	32.0
16	29-10-2017 20:04:07	34.0	32.0
17	29-10-2017 20:04:23	34.0	32.0
18	29-10-2017 20:04:39	34.0	32.0
19	29-10-2017 20:04:55	34,1	32.0
20	29-10-2017 20:05:11	34.0	32.0

Вперед »

Экспорт в Excel



Интерфейс. Местоположение

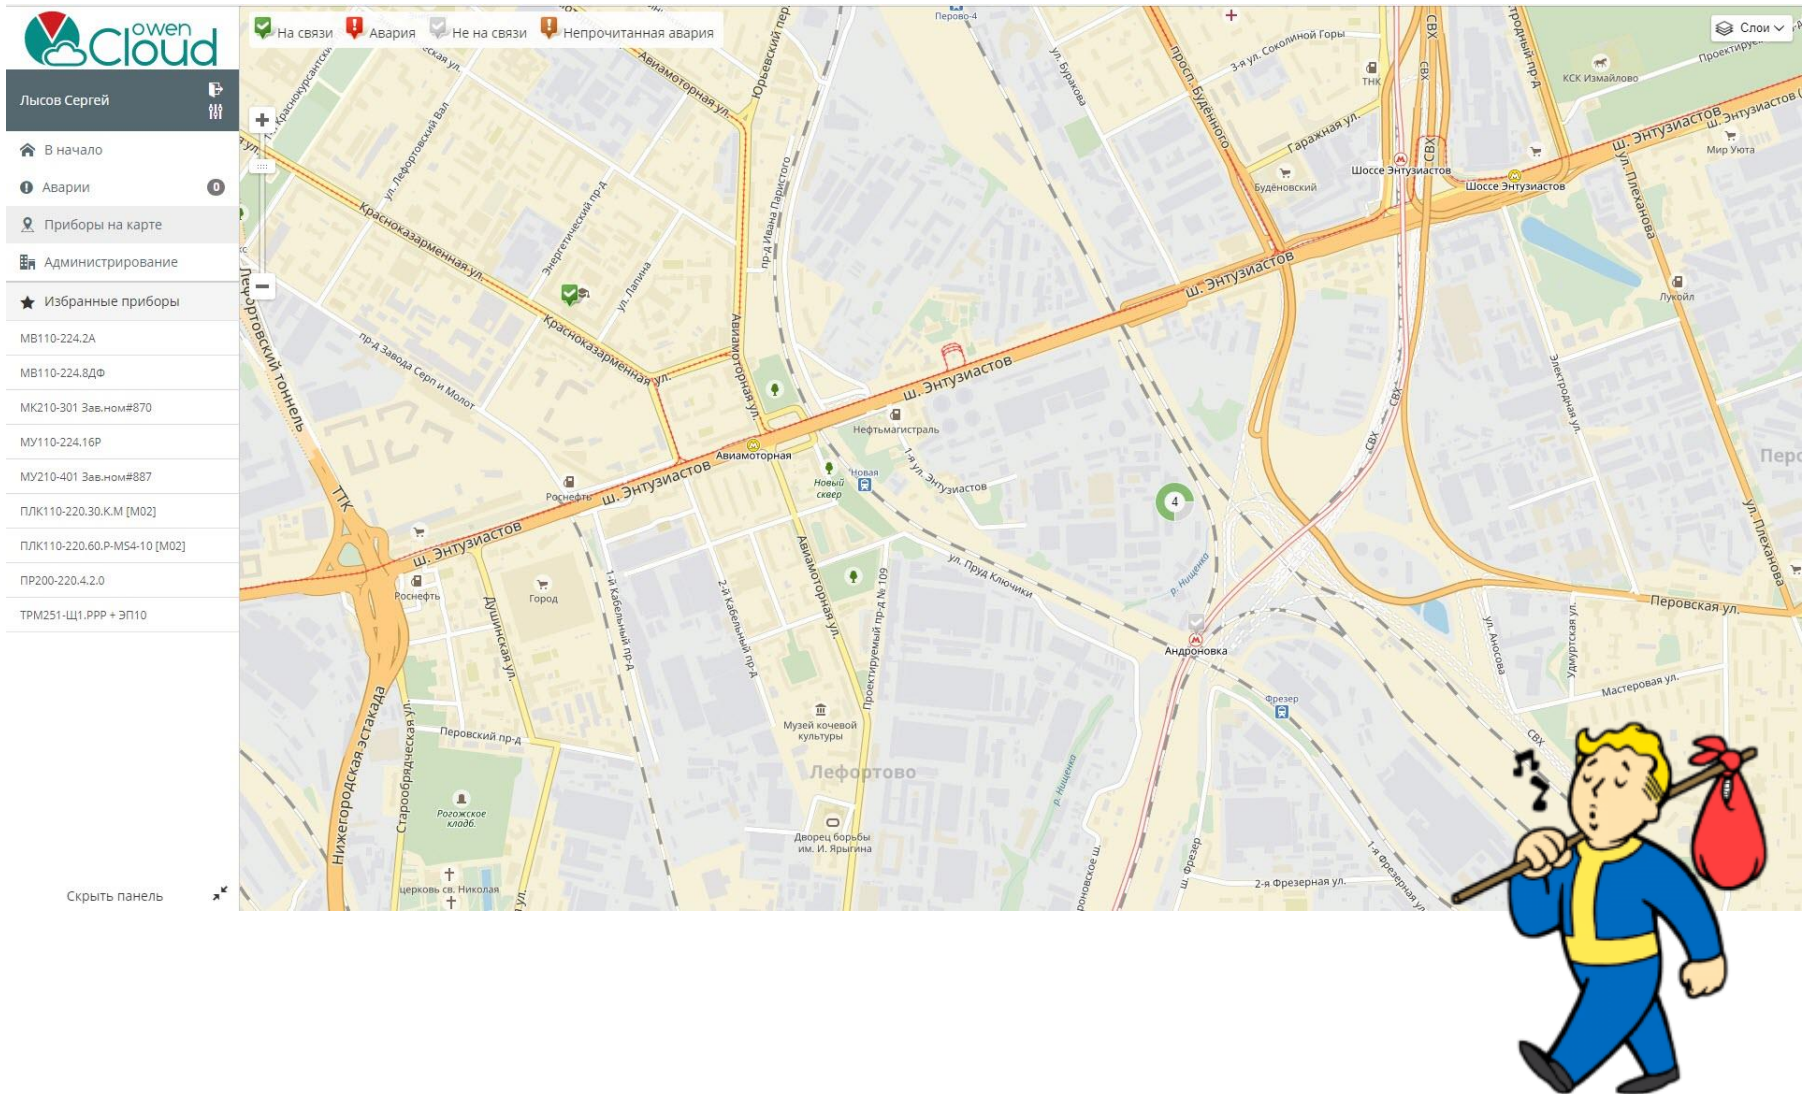

Интерфейс. Аварии



Лысов Сергей

- В начало
- Аварии**
- Приборы на карте
- Администрирование
- Избранные приборы
 - МВ110-224.2А
 - МВ110-224.8ДФ
 - МК210-301 Зав.ном#870
 - МУ110-224.16Р
 - МУ210-401 Зав.ном#887
 - ПЛК110-220.30.К.М [M02]
 - ПЛК110-220.60.Р-MS4-10 [M02]**
 - ПР200-220.4.2.0
 - ТРМ251-Ц1.РРР + ЭП10

ПЛК110-220.60.Р-MS4-10 [M02] ★

Параметры Таблицы Графики **Лог активных событий** Запись параметров

С 22-10-2017 00 : 00 :00 По 29-10-2017 23 : 59 :59 Все события Любая прочитанность Любой статус Обновить Настройки

Показаны записи 1-7 из 7.

Сообщение	Время фиксации	Время снятия	Значения параметров	Критичность	Кем прочтено
Прибор не на связи	28-10-2017 16:38:59	28-10-2017 17:16:19	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	27-10-2017 13:51:44	27-10-2017 14:35:17	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	27-10-2017 12:36:41	27-10-2017 13:30:31	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	23-10-2017 19:41:30	23-10-2017 19:45:04	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	23-10-2017 19:25:08	23-10-2017 19:36:13	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	23-10-2017 18:51:36	23-10-2017 19:15:46	подробнее	Событие	не поддерживается
Прибор не на связи	23-10-2017 18:23:27	23-10-2017 18:46:19	подробнее	Событие	не поддерживается



- Сценарии управления
- Расширенная работа с графиками
- Управление через приложение
- Распаковка битовых масок
- Мобильный клиент iOS



- Мнемосхемы
- Уведомления по SMS, в мессенджерах
- Обновление встроенного ПО
- Замена программы пользователя
- Хранение конфигурации прибора
- Дополнительные протоколы (OPC UA, MQTT)
- Интерфейсы для отраслевых применений
и OEM-клиентов



OwenCloud. Как найти



Web-версия:

<https://owencloud.ru>

OwenCloud

Русский English

Email

Password

☒ Запомнить

Войти

Демо вход

Регистрация

Восстановить пароль

Техническая поддержка

Лицензионное соглашение



- Частные клиенты
- Системные интеграторы
- Малый и средний бизнес



- Овощехранилища
- Домашняя автоматизация
- Мониторинг насосных станций
- Упаковочное производство



Готов ответить
на вопросы

